



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV
Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací
http://www.rekol.cz, e-mail: rekol@rekol.cz
mob.: 777 039 406, 602 141 610

TV kontrola kanalizace

ZÁKAZNÍK: Obec Volárna

MĚSTO: Volárna

ULICE: Náměstí

Počet úseků: 4

Celk. délka: 2.0 m

Počet Šachet: 2



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV
Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací
http://www.rekol.cz, e-mail: rekol@rekol.cz
m o b . : 7 7 7 0 3 9 4 0 6 , 6 0 2 1 4 1 6 1 0

zákazník: Obec Volárna **Celk. délka:** 2.00m

město: Volárna

ulice: Náměstí

datum prohlídky: 26.02.2025

operátor: David Volenec

Č.:	Směr:	Od šachty:	Do šachty:	Rozm.:	Tvar:	Délka:	Č. úseku:
1	proti toku	U.V. u zastávky	proti toku směr č.p. 73	DN200	kruhový	0.50m	proti toku směr č.p. 73_U.V. u zastávky
2	proti toku	U.V. u zastávky	proti toku	DN200	kruhový	0.50m	proti toku_U.V. u zastávky
3	ve směru toku	U.V. u zastávky	směr potraviny	DN200	kruhový	0.50m	U.V. u zastávky_směr potraviny
4	ve směru toku	Š u č.p. 40	po toku směr chodník	DN250	kruhový	0.50m	Š u č.p. 40_po toku směr chodník



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací

<http://www.rekol.cz>, e-mail: rekol@rekol.cz

mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafický protokol:

zákazník: **Obec Volárna**

ulice: **Náměstí**

město: **Volárna**

akce: **náměstí**

operátor: **David Volenec**

datum prohlídky: **26.02.2025**

číslo kazety:

č. úseku: **proti toku směr č.p. 73_U.V. u zastávky**

č. stoky:

Poznámka:

druh prohlídky: **Revize kanalizace**

druh kanalizace: **dešťová**

Směr prohlídky: **proti toku**

materiál potrubí: **PVC**


tvar profilu: **kruhový**

rozměr potrubí: **DN200**

délka trubky:

Od šachty: **U.V. u zastávky**

Do šachty: **proti toku směr č.p. 73**

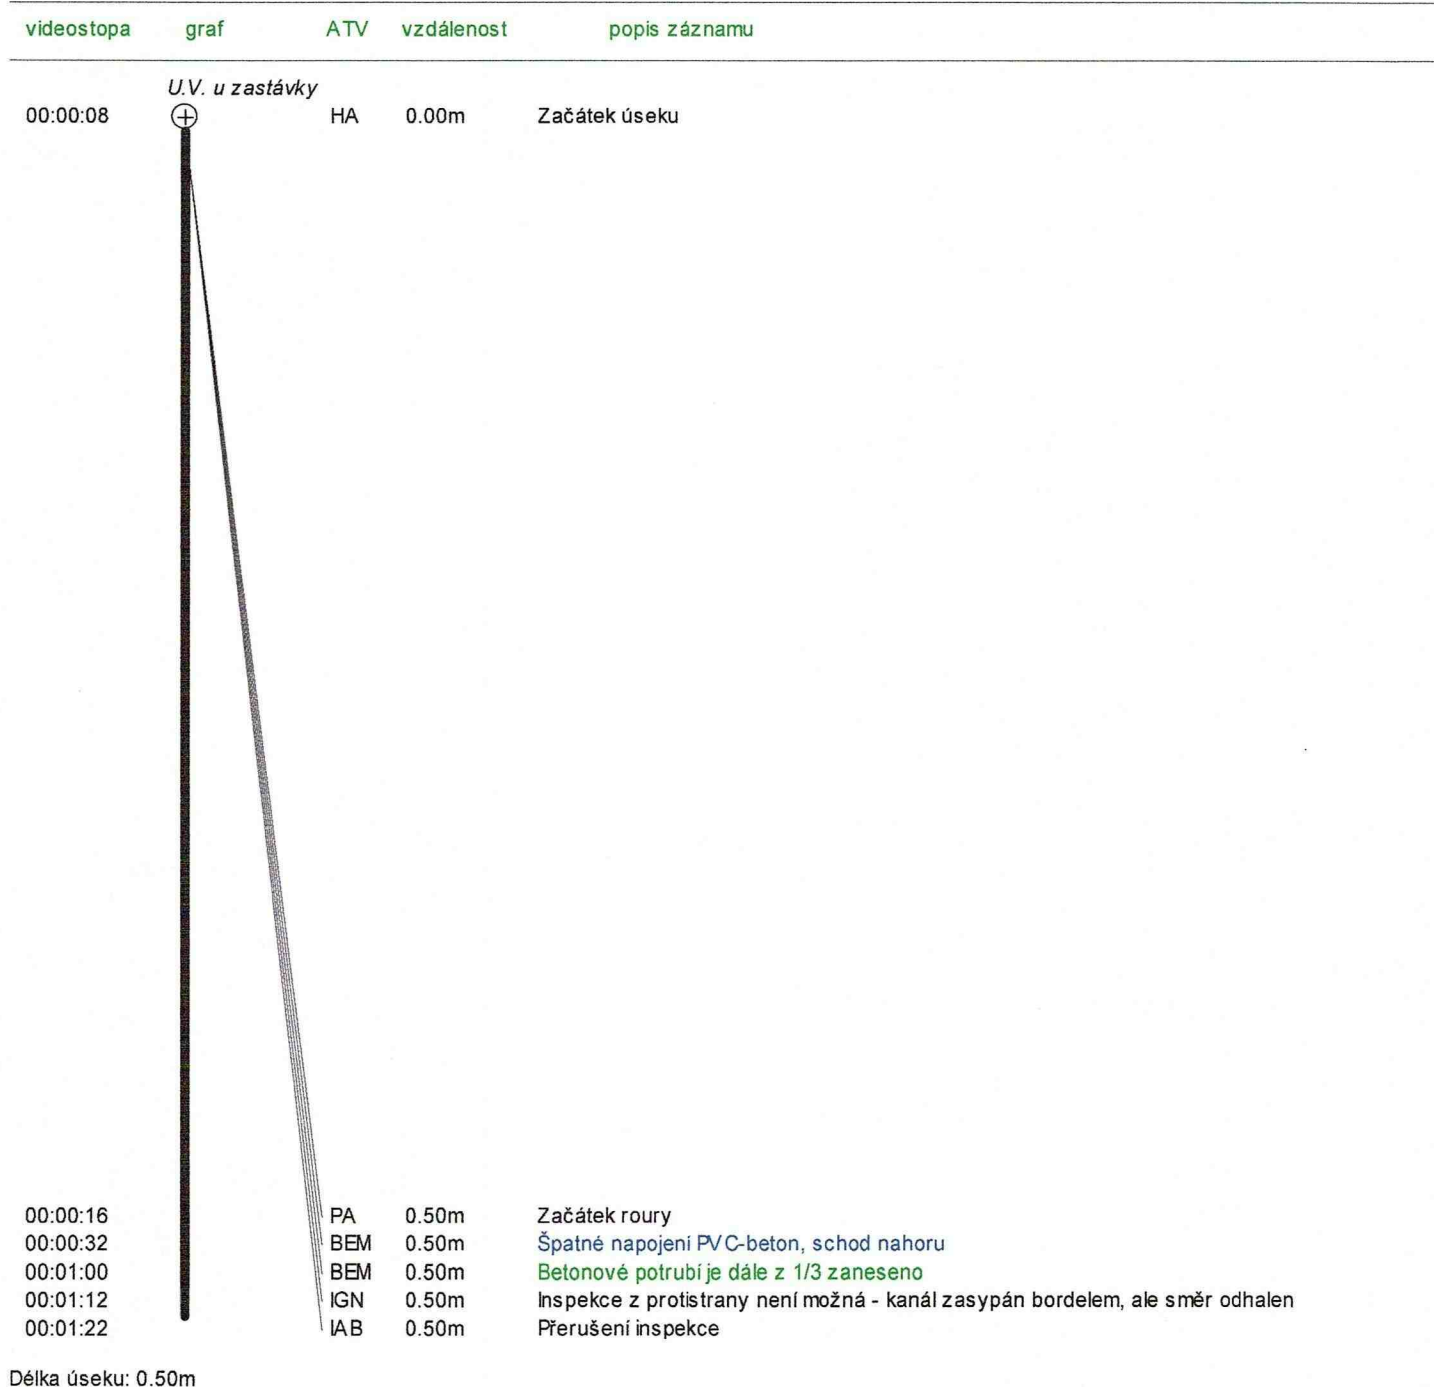



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací

<http://www.rekol.cz>, e-mail: rekol@rekol.cz

mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafický protokol:

zákazník: **Obec Volárna**

ulice: **Náměstí**

město: **Volárna**

akce: **náměstí**

operátor: **David Volenec**

datum prohlídky: **26.02.2025**

číslo kazety:

č. úseku: **proti toku_U.V. u zastávky**

č. stoky:

Poznámka:

druh prohlídky: **Revize kanalizace**

druh kanalizace: **dešťová**

Směr prohlídky: **proti toku**

materiál potrubí: **PVC**

tvář profilu: **kruhový**

rozměr potrubí: **DN200**

délka trubky:

Od šachty: **U.V. u zastávky**

Do šachty: **proti toku**

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
00:00:06		HA	0.00m	Začátek úseku
00:00:23		BEM	0.00m	nápojení potrubí PVC-beton zapěněno
00:00:41		BEM	0.00m	Směr pohledu č.p. 6
00:00:56		BEM	0.00m	Betonové potrubí je silně zaneseno
00:01:08		IAB	0.00m	Přerušeni inspekce

Délka úseku: 0.50m



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací

<http://www.rekol.cz>, e-mail: rekol@rekol.cz

mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafický protokol:

zákazník: **Obec Volárna**

ulice: **Náměstí**

město: **Volárna**

akce: **náměstí**

operátor: **David Volenec**

datum prohlídky: **26.02.2025**

číslo kazety:

č. úseku: **U.V. u zastávky_směr potraviny**

č. stoky:

Poznámka:

druh prohlídky: **Revize kanalizace**

druh kanalizace: **dešťová**

Směr prohlídky: **ve směru toku**

materiál potrubí: **PVC**

tvář profilu: **kruhový**

rozměr potrubí: **DN200**

délka trubky:

Od šachty: **U.V. u zastávky**

Do šachty: **směr potraviny**

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
00:00:09		HA	0.00m	Začátek úseku
00:00:45		BEM	0.00m	Napojení PVC-beton ve vzduchu
00:01:21		IGN	0.00m	Inspekce z protistrany není možná - šachta zakrytá
00:01:28		IAB	0.00m	Přerušeni inspekce

Délka úseku: 0.50m



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací

<http://www.rekol.cz>, e-mail: rekol@rekol.cz

mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafický protokol:

zákazník: **Obec Volárna**

ulice: **Náměstí**

město: **Volárna**

akce: **náměstí**

operátor: **David Volenec**

datum prohlídky: **26.02.2025**

číslo kazety:

č. úseku: **Š u č.p. 40_po toku směr chodník**

č. stoky:

Poznámka:

druh prohlídky: **Revize kanalizace**

druh kanalizace: **dešťová**

Směr prohlídky: **ve směru toku**

materiál potrubí: **PVC**

tvář profilu: **kruhový**

rozměr potrubí: **DN250**

délka trubky:

Od šachty: **Š u č.p. 40**

Do šachty: **po toku směr chodník**

