



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV
Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací
http://www.rekol.cz, e-mail: rekol@rekol.cz
mob.: 777 039 406, 602 141 610

TV kontrola kanalizace

ZÁKAZNÍK: Obec Volárna

MĚSTO: Volárna

ULICE: směr od J. Lh. pravá

Počet úseků: 7

Celk. délka: 113.8 m

Počet Šachet: 5



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV
Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací
http://www.rekol.cz, e-mail: rekol@rekol.cz
m o b . : 7 7 7 0 3 9 4 0 6 , 6 0 2 1 4 1 6 1 0

zákazník: Obec Volárna **Celk. délka:** 113.70m

město: Volárna

ulice: směr od J. Lh. pravá

datum prohlídky: 24.02.2025

operátor: David Volenec

Č.:	Směr:	Od šachty:	Do šachty:	Rozm.:	Tvar:	Délka:	Č. úseku:
1	proti toku	Š před č.p. 219	směr potraviny	DN400	kruhový	7.61m	směr potraviny_Š před č.p. 219
2	proti toku	Š u č.p. 90	strouha	DN400	kruhový	0.50m	strouha_Š u č.p. 90
3	ve směru toku	Š u č.p. 140	Š před č.p. 219	DN400	kruhový	11.93m	Š u č.p. 140_Š před č.p. 219
4	proti toku	Š před č.p. 219	Š u č.p. 140	DN400	kruhový	39.58m	Š u č.p. 140_Š před č.p. 219_a
5	proti toku	Š u č.p. 140	Š u č.p. 72	DN400	kruhový	5.61m	Š u č.p. 72_Š u č.p. 140
6	ve směru toku	Š u č.p. 90	Š u č.p. 140	DN400	kruhový	0.50m	Š u č.p. 90_Š u č.p. 140
7	proti toku	Š u č.p. 140	Š u č.p. 90	DN400	kruhový	48.11m	Š u č.p. 90_Š u č.p. 140_a



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací

<http://www.rekol.cz>, e-mail: rekol@rekol.cz

mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafický protokol:

zákazník: Obec Volárna
ulice: směr od J. Lh. pravá
město: Volárna
akce: pravá strana
operátor: David Voleňec
datum prohlídky: 28.02.2025
číslo kazety:
č. úseku: směr potravinářské před č.p. 219
č. stoky:
Poznámka:

druh prohlídky: Revize kanalizace
druh kanalizace: dešťová
Směr prohlídky: proti toku
materiál potrubí: Beton
tvar profilu: kruhový
rozměr potrubí: DN400
délka trubky:
Od šachty: Š před č.p. 219
Do šachty: směr potravinářské

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
00:00:06		BEM	0.00m	Chybějící střepek pod kamerou vpravo - viditelná zemina
00:01:15		BEM	7.23m	Potrubí je zcela zasypáno - zborceno
00:01:26		IAB	7.30m	Přerušeni inspekce

Délka úseku: 7.61m




REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV
Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací

<http://www.rekol.cz>, e-mail: rekol@rekol.cz

mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafické znázornění spádu potrubí

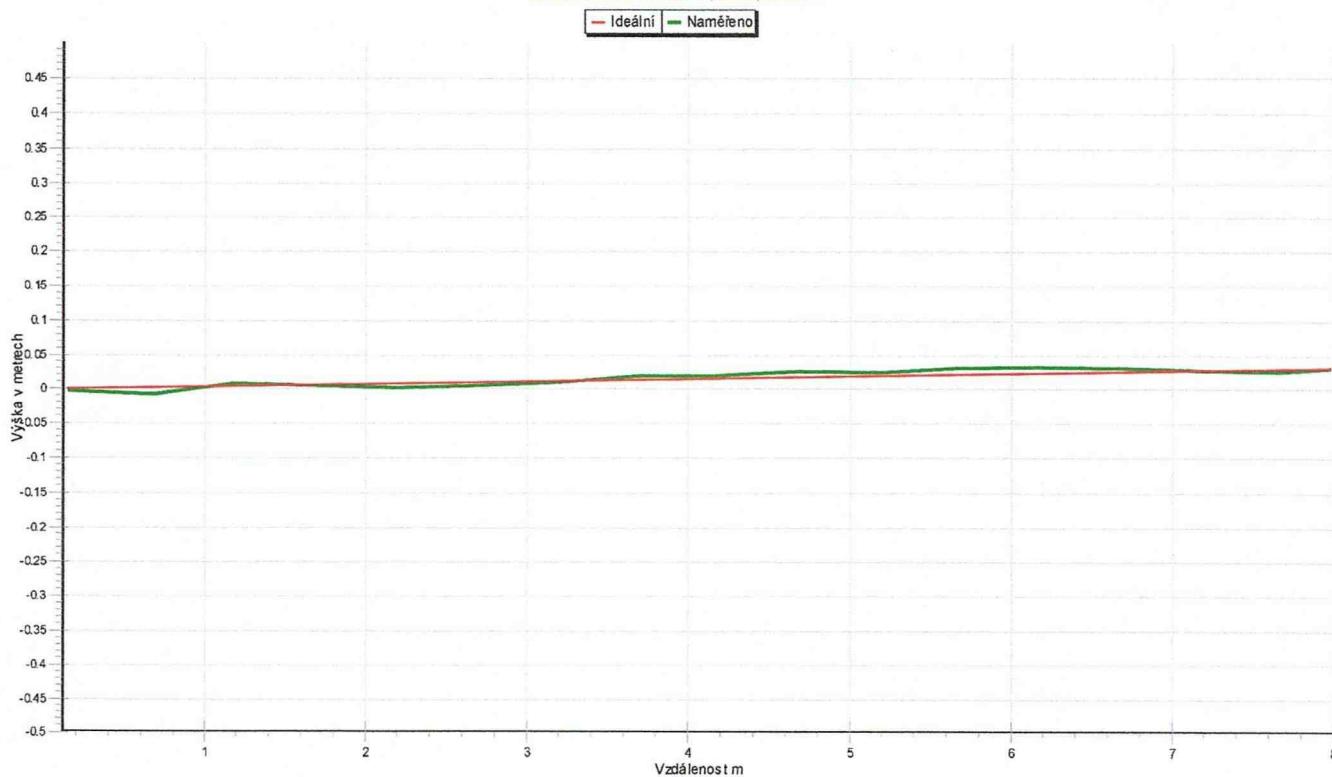

Od šachty: Š před č.p. 219 >> Do šachty: směr potraviny | Směr prohlídky: proti toku |
město: Volárna | ulice: směr od J. Lh. pravá | č. úseku: směr potraviny_Š před č.p. 219 | datum prohlídky: 24.02.2025 |
Celkové převýšení 3.20cm | Střední spád 0.40% |



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací


<http://www.rekol.cz>, e-mail: rekol@rekol.cz

mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafický protokol:

zákazník: **Obec Volárna**
ulice: **směr od J. Lh. pravá**
město: **Volárna**
akce: **pravá strana**
operátor: **David Volenec**
datum prohlídky: **24.02.2025**
číslo kazety:
č. úseku: **strouha_Š u č.p. 90**
č. stoky:
Poznámka:

druh prohlídky: **Revize kanalizace**
druh kanalizace: **dešťová**
Směr prohlídky: **proti toku**
materiál potrubí: **Beton**
tvar profilu: **kruhový**
rozměr potrubí: **DN400**
délka trubky:
Od šachty: **Š u č.p. 90**
Do šachty: **strouha**

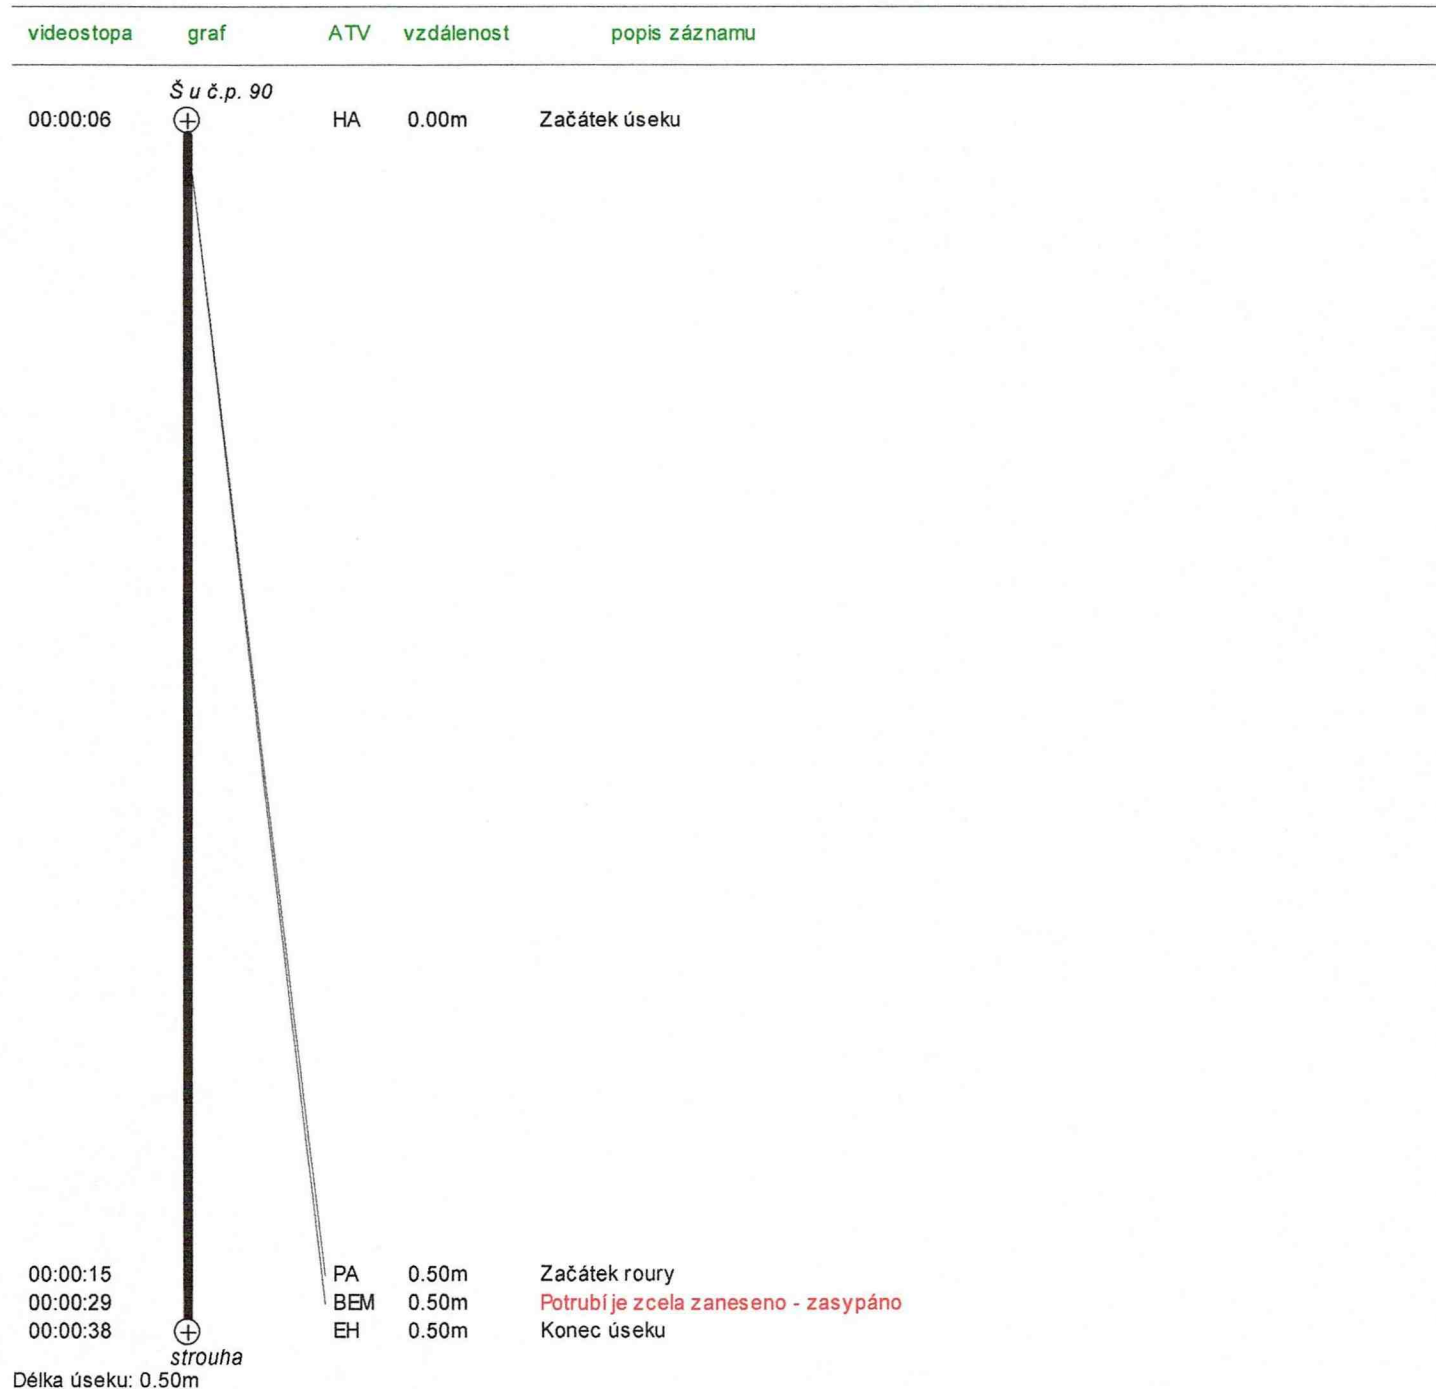



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV

Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací

<http://www.rekol.cz>, e-mail: rekol@rekol.cz


mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafický protokol:

zákazník: **Obec Volárna**
ulice: **směr od J. Lh. pravá**
město: **Volárna**
akce: **pravá strana**
operátor: **David Volenec**
datum prohlídky: **24.02.2025**
číslo kazety:
č. úseku: **Š u č.p. 140_Š před č.p. 219**
č. stoky:
Poznámka:

druh prohlídky: **Revize kanalizace**
druh kanalizace: **dešťová**
Směr prohlídky: **ve směru toku**
materiál potrubí: **Beton**
tvar profilu: **kruhový**
rozměr potrubí: **DN400**
délka trubky:
Od šachty: **Š u č.p. 140**
Do šachty: **Š před č.p. 219**

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
------------	------	-----	------------	---------------

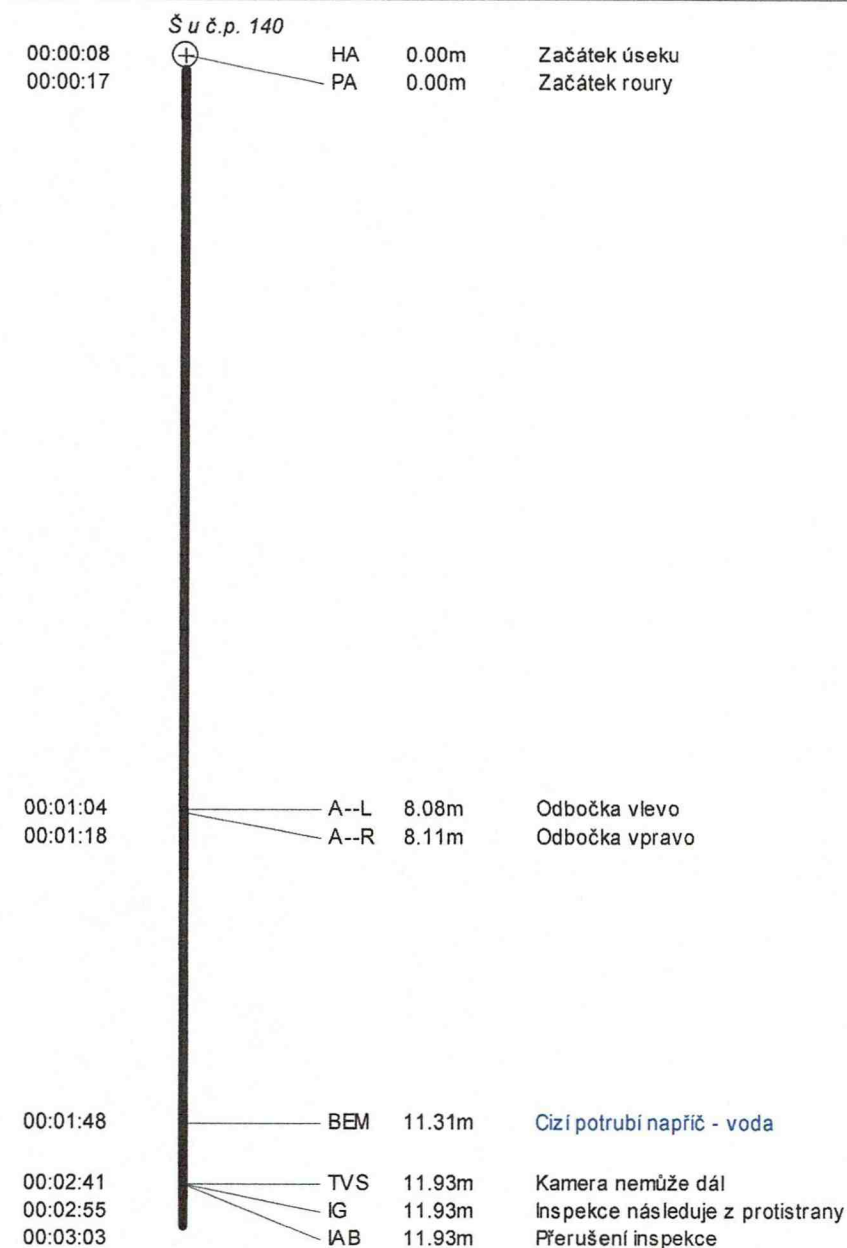

Délka úseku: 11.93m




REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV
Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací

<http://www.rekol.cz>, e-mail: rekol@rekol.cz

mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafické znázornění spádu potrubí

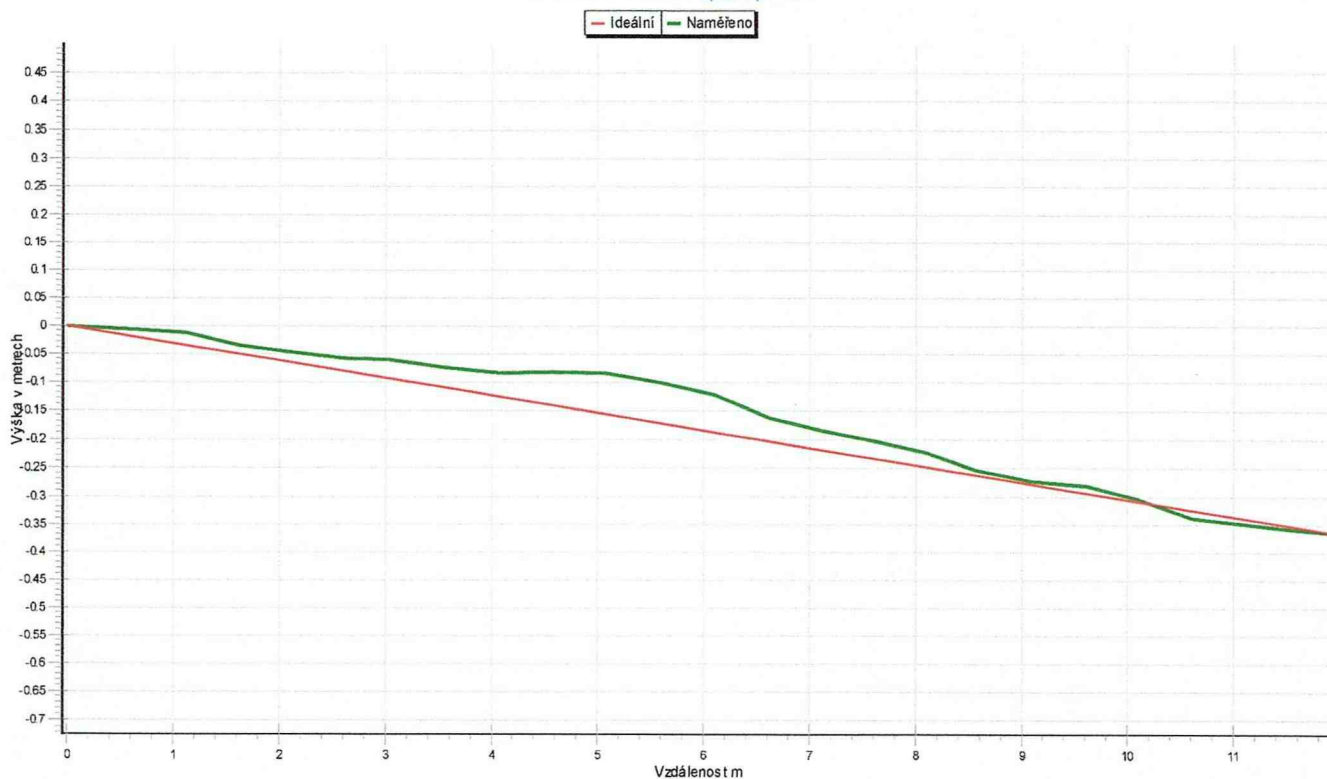

Od šachty: Š u č.p. 140 >> Do šachty: Š před č.p. 219 | Směr prohlídky: ve směru toku |
město: Voláma | ulice: směr od J. Lh. pravá | č. úseku: Š u č.p. 140_Š před č.p. 219 | datum prohlídky: 24.02.2025 |
Celkové převýšení -36.44 cm | Střední spád -3.06% |



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací


<http://www.rekol.cz>, e-mail: rekol@rekol.cz

mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafický protokol:

zákazník: **Obec Volárna**
ulice: **směr od J. Lh. pravá**
město: **Volárna**
akce: **pravá strana**
operátor: **David Volenec**
datum prohlídky: **24.02.2025**
číslo kazety:
č. úseku: **Š u č.p. 140_Š před č.p. 219_a**
č. stoky:
Poznámka:

druh prohlídky: **Revize kanalizace**
druh kanalizace: **dešťová**
Směr prohlídky: **proti toku**
materiál potrubí: **Beton**
tvar profilu: **kruhový**
rozměr potrubí: **DN400**
délka trubky:
Od šachty: **Š před č.p. 219**
Do šachty: **Š u č.p. 140**

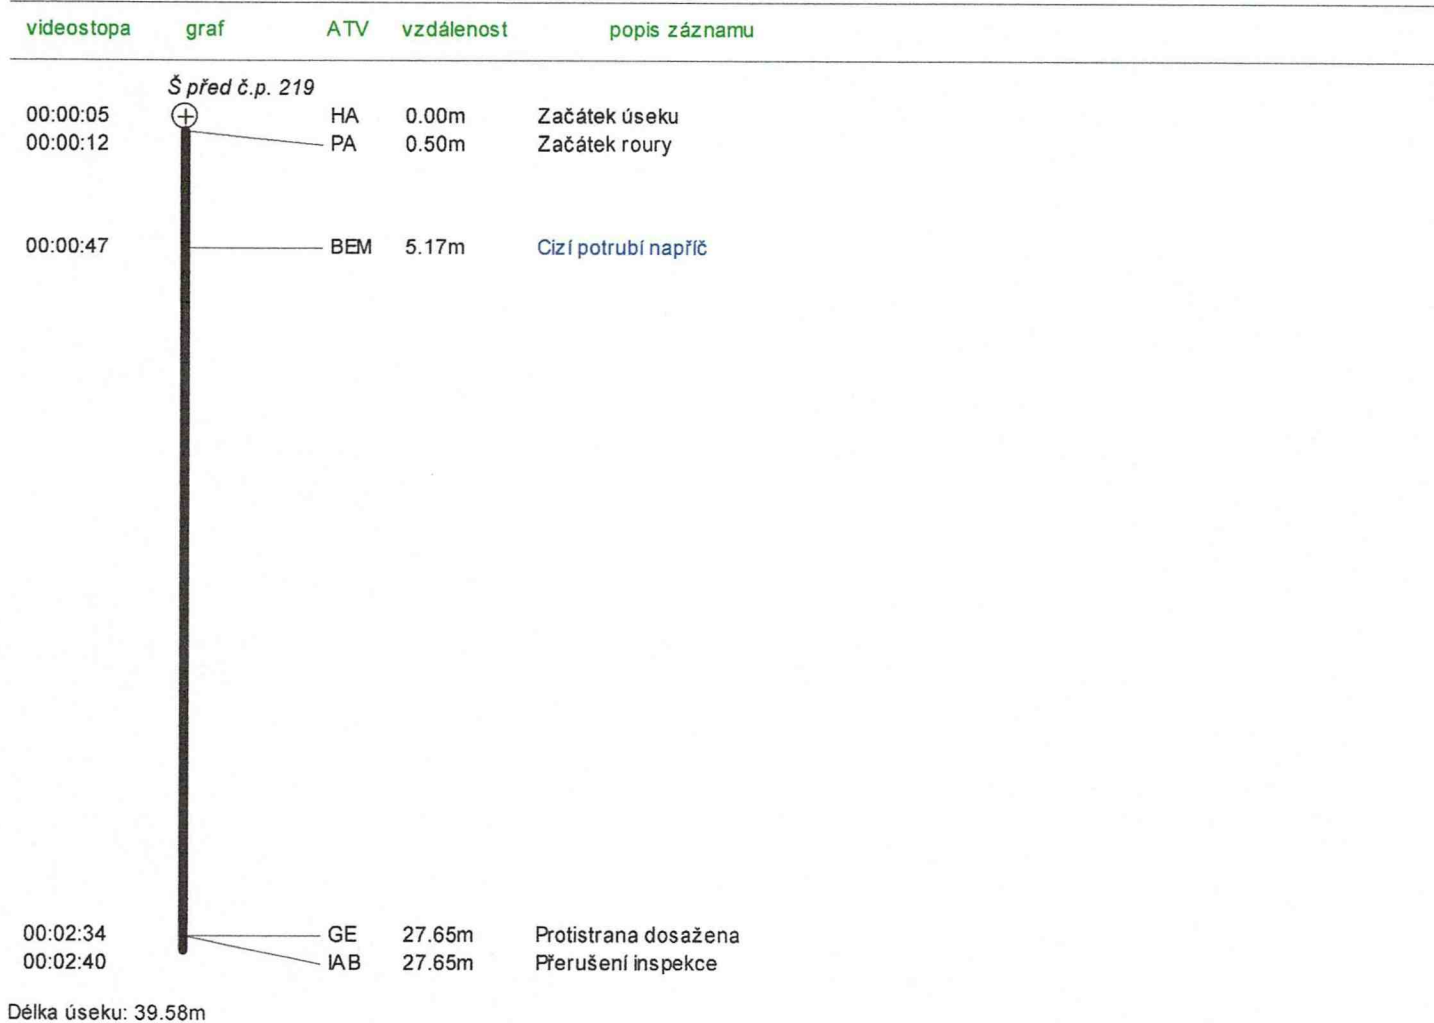




REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV
Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací

<http://www.rekol.cz>, e-mail: rekol@rekol.cz

mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafické znázornění spádu potrubí

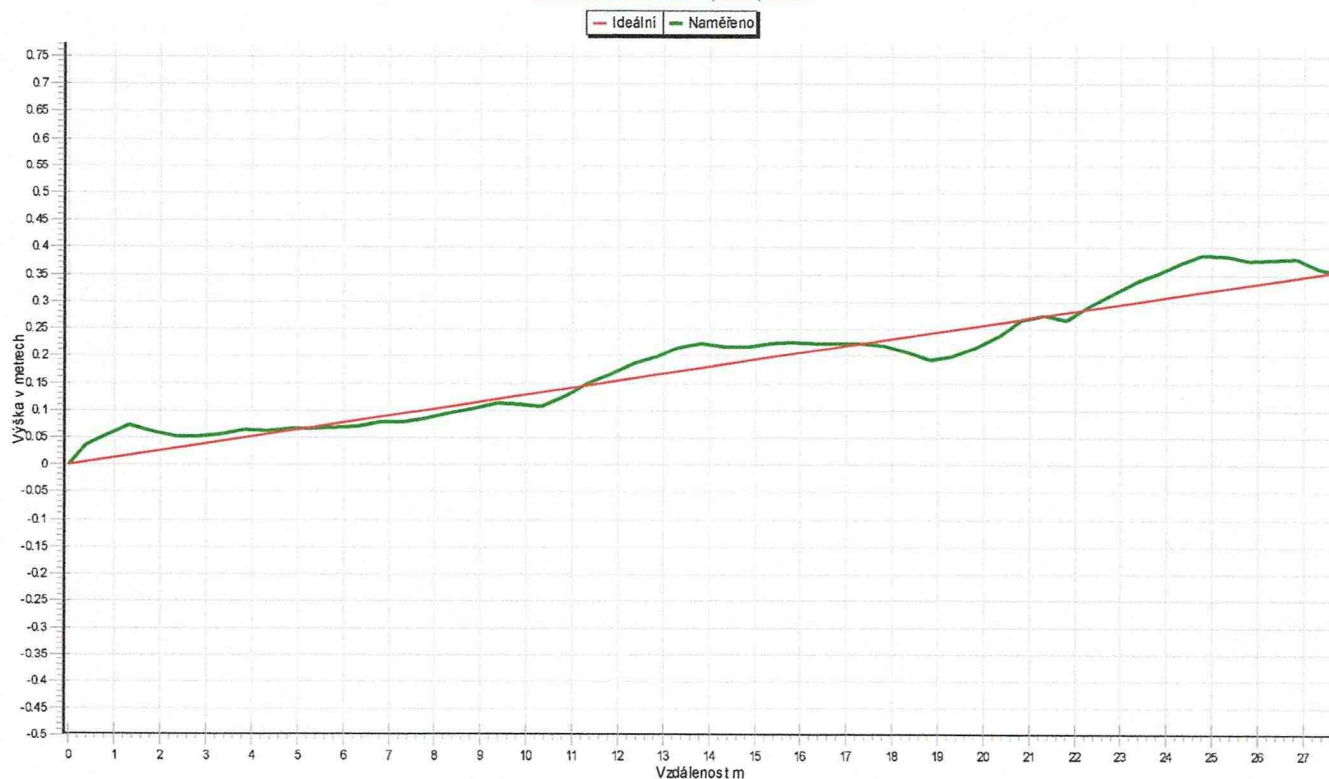

Od šachty: Š před č.p. 219 >> Do šachty: Š u č.p. 140 | Směr prohlídky: proti toku |
město: Voláma | ulice: směr od J. Lh. pravá | č. úseku: Š u č.p. 140_Š před č.p. 219_a | datum prohlídky: 24.02.2025 |
Celkové převýšení 35.46cm | Střední spád 1.28% |



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací


<http://www.rekol.cz>, e-mail: rekol@rekol.cz

mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafický protokol:

zákazník: **Obec Volárna**
ulice: **směr od J. Lh. pravá**
město: **Volárna**
akce: **pravá strana**
operátor: **David Volenec**
datum prohlídky: **24.02.2025**
číslo kazety:
č. úseku: **Š u č.p. 72_Š u č.p. 140**
č. stoky:
Poznámka:


druh prohlídky: **Revize kanalizace**
druh kanalizace: **dešťová**
Směr prohlídky: **proti toku**
materiál potrubí: **Beton**
tvar profilu: **kruhový**
rozměr potrubí: **DN400**
délka trubky:
Od šachty: **Š u č.p. 140**
Do šachty: **Š u č.p. 72**

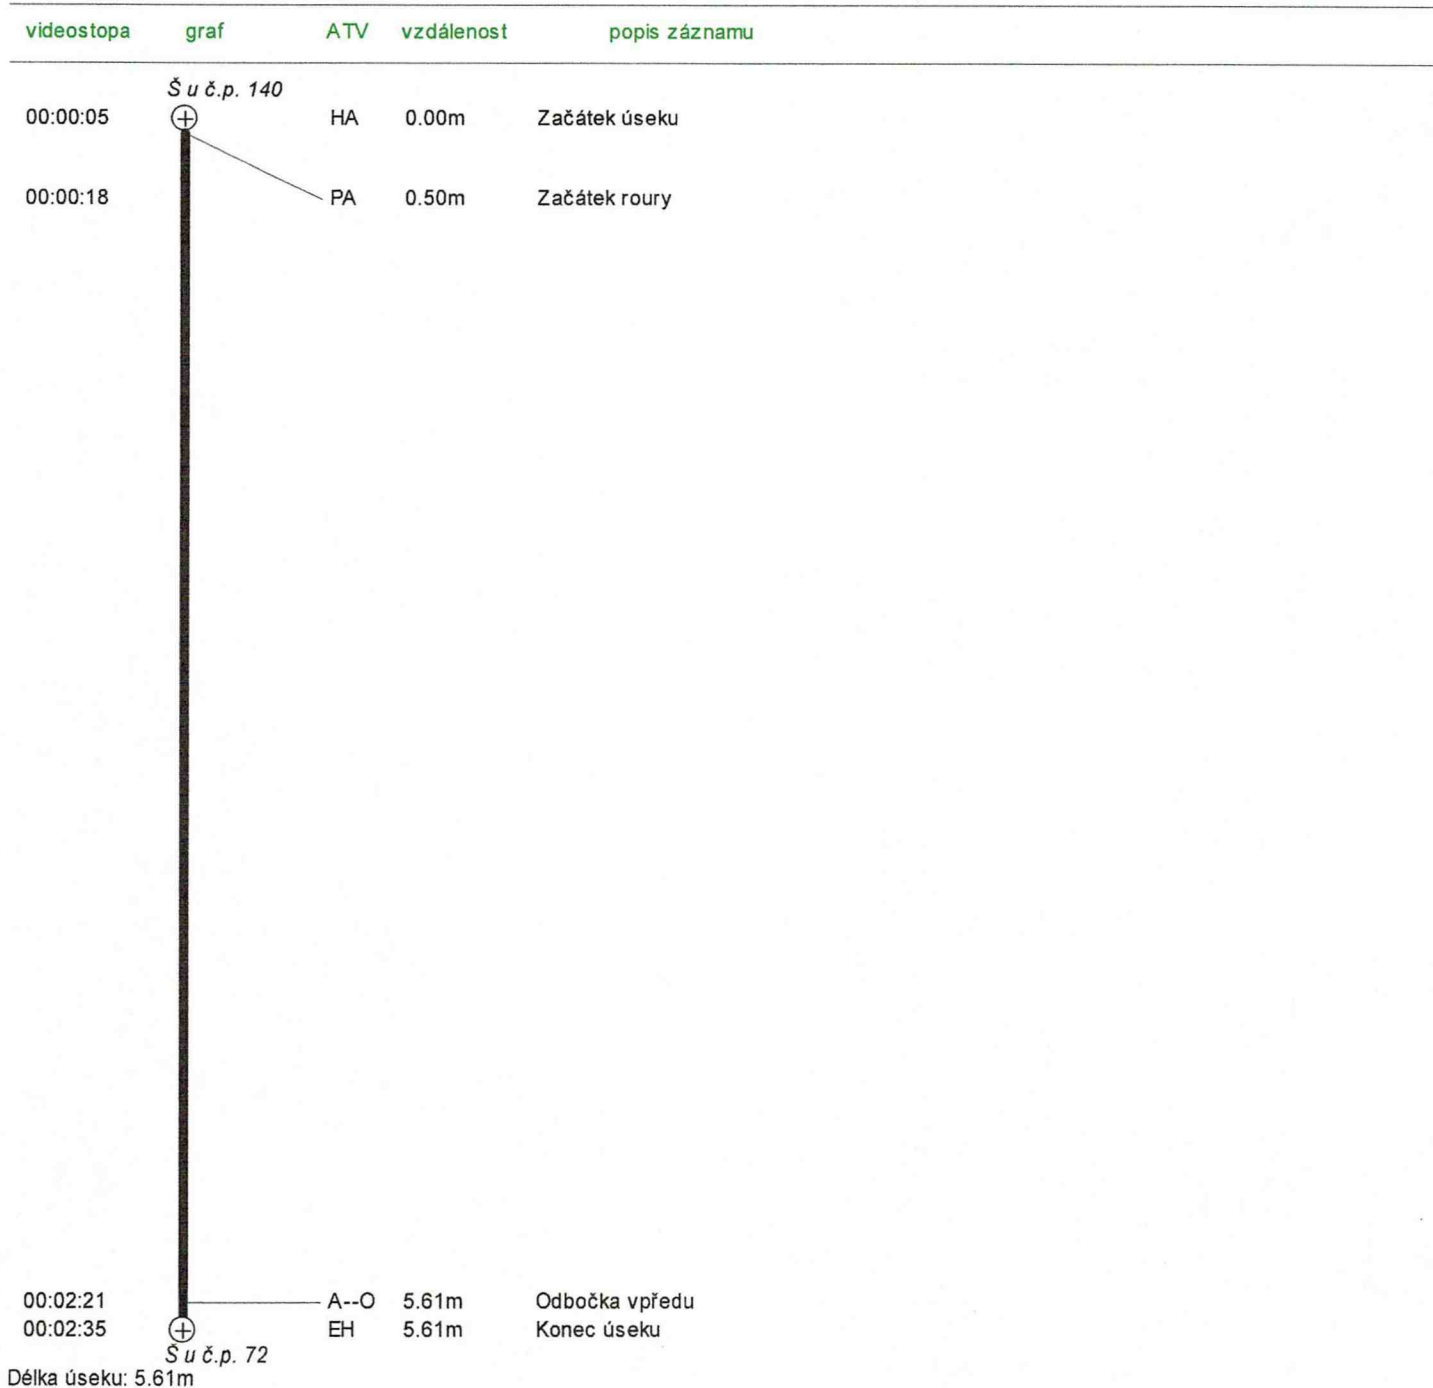



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV
Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací
http://www.rekol.cz, e-mail: rekol@rekol.cz
mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafické znázornění spádu potrubí

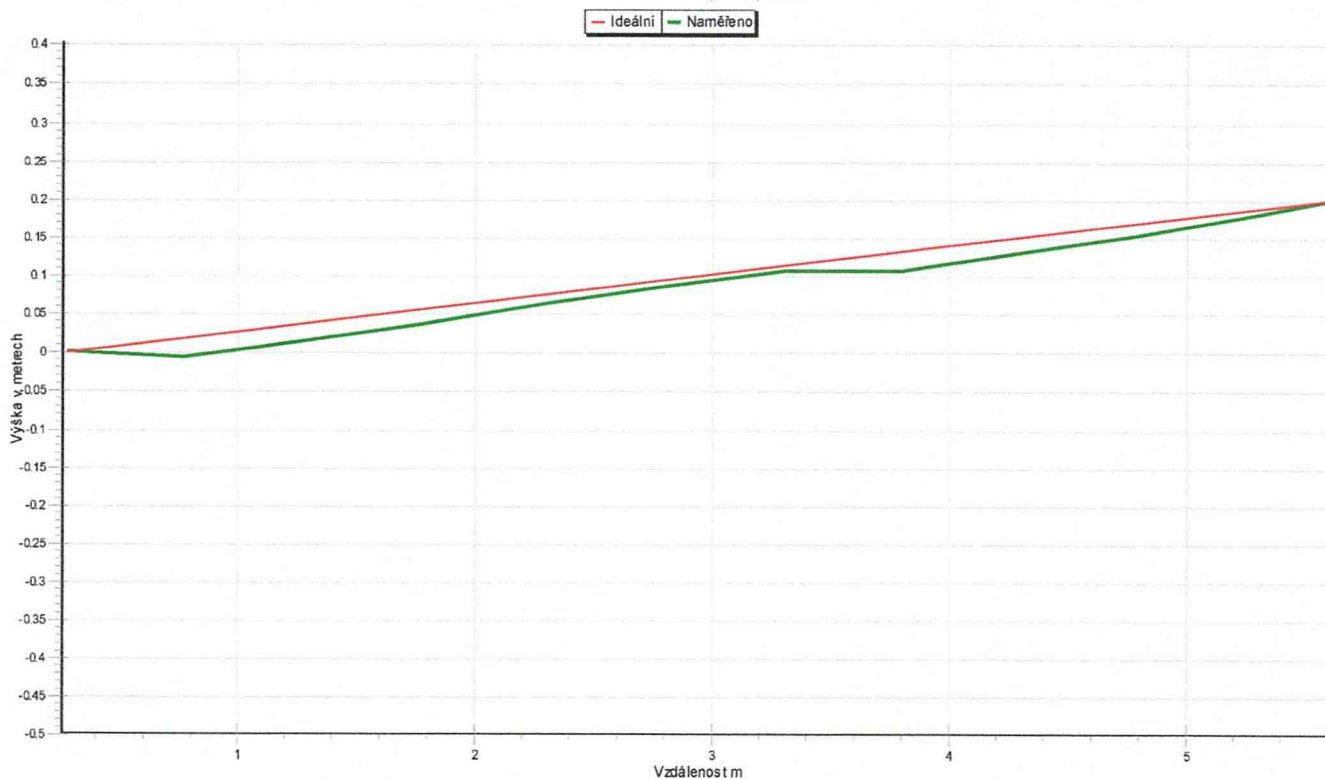

Od šachty: Š u č.p. 140 >> Do šachty: Š u č.p. 72 | Směr prohlídky: proti toku |
město: Volárna | ulice: směr od J. Lh. prava | č. úseku: Š u č.p. 72_Š u č.p. 140 | datum prohlídky: 24.02.2025 |
Celkové převýšení 20.13cm | Střední spád 3.59% |



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací


<http://www.rekol.cz>, e-mail: rekol@rekol.cz

mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafický protokol:

zákazník: **Obec Volárna**
ulice: **směr od J. Lh. pravá**
město: **Volárna**
akce: **pravá strana**
operátor: **David Volenec**
datum prohlídky: **24.02.2025**
číslo kazety:
č. úseku: **Š u č.p. 90_Š u č.p. 140**
č. stoky:
Poznámka:

druh prohlídky: **Revize kanalizace**
druh kanalizace: **dešťová**
Směr prohlídky: **ve směru toku**
materiál potrubí: **Beton**
tvar profilu: **kruhový**
rozměr potrubí: **DN400**
délka trubky:
Od šachty: **Š u č.p. 90**
Do šachty: **Š u č.p. 140**

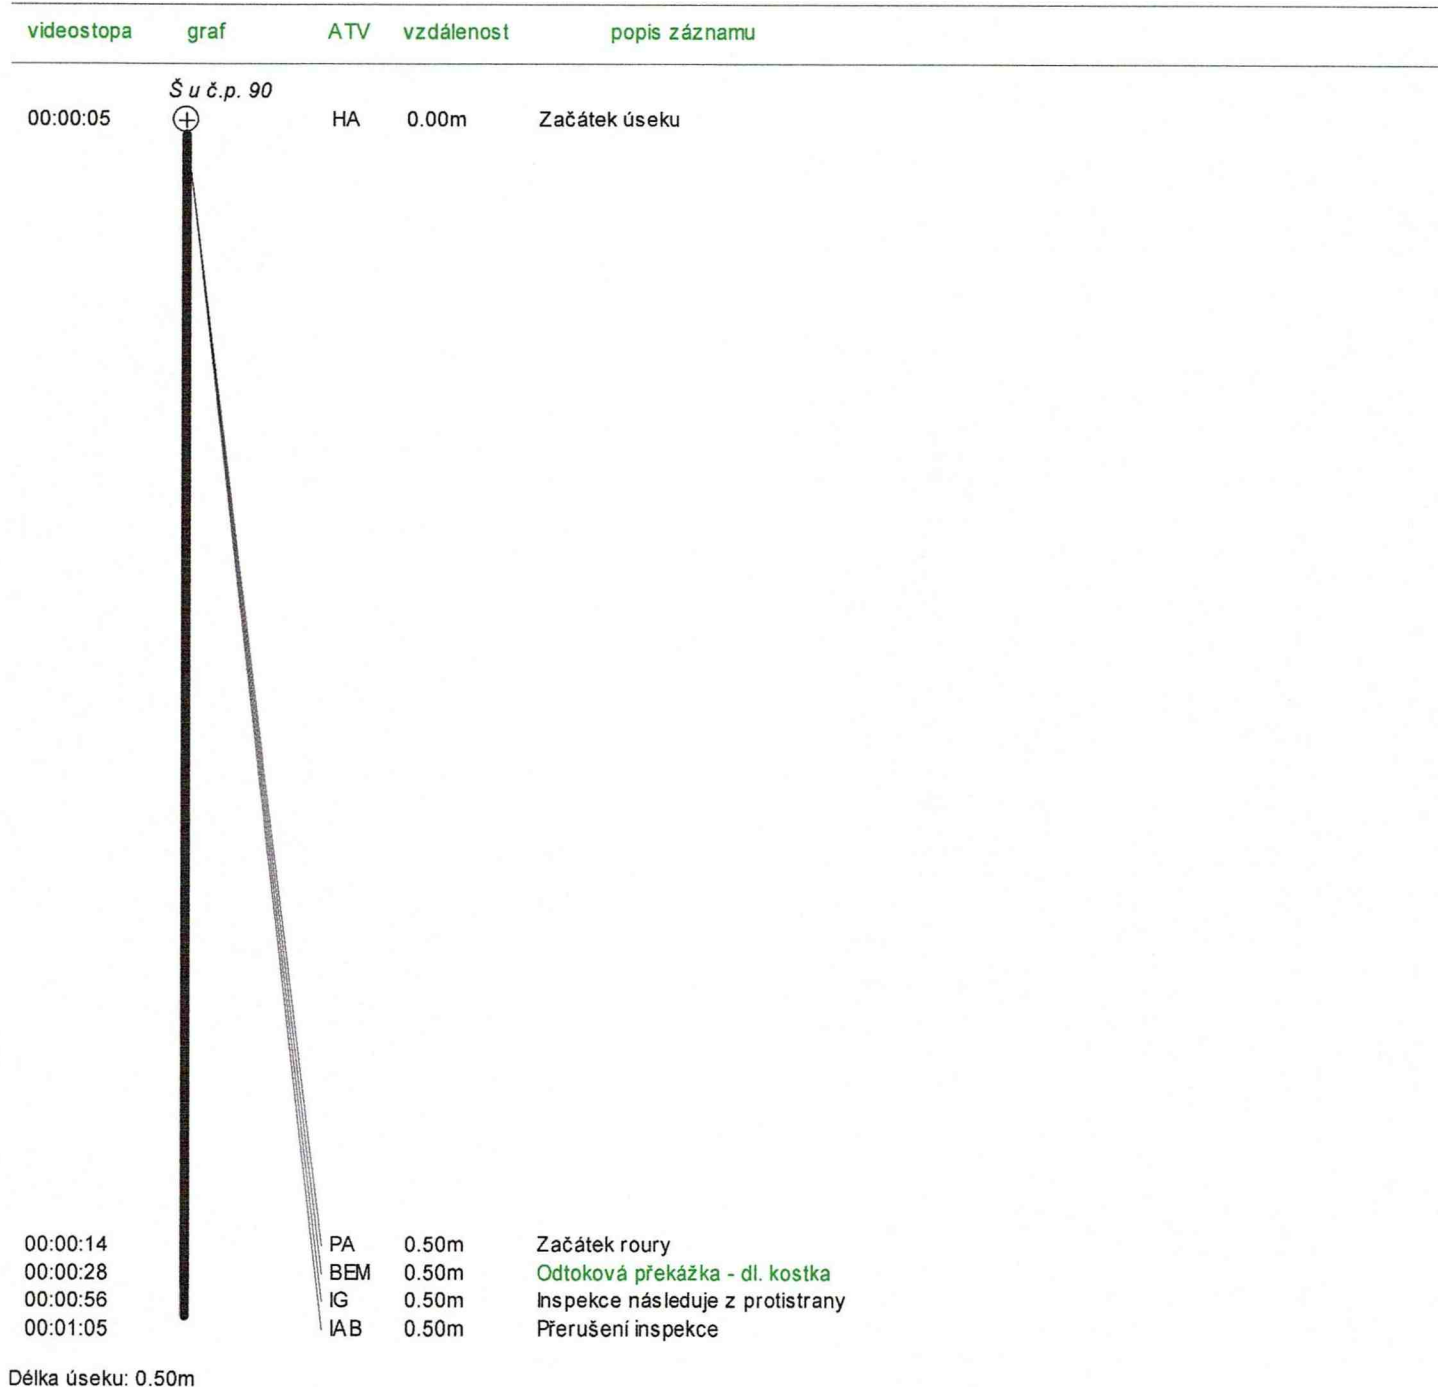

IKAM fy ZIKMUNDElektronik : 1

Statické poškození, nutnost okamžité sanace

Statické poškození, Sanace nutná v co nejkratší době

Inkrusty, Vlhkost, Dlouhodobá potřeba sanace

Statické poškození, střednědobá potřeba sanace

V současné době není potřeba sanace



REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací

<http://www.rekol.cz>, e-mail: rekol@rekol.cz

mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafický protokol:

zákazník: **Obec Volárna**
ulice: **směr od J. Lh. pravá**

město: **Volárna**

akce: **pravá strana**

operátor: **David Volenec**

datum prohlídky: **24.02.2025**

číslo kazety:

č. úseku: **Š u č.p. 90_Š u č.p. 140_a**

č. stoky:

Poznámka:

druh prohlídky: **Revize kanalizace**

druh kanalizace: **dešťová**

Směr prohlídky: **proti toku**

materiál potrubí: **Beton**

tvář profilu: **kruhový**

rozměr potrubí: **DN400**

délka trubky:

Od šachty: **Š u č.p. 140**

Do šachty: **Š u č.p. 90**

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Š u č.p. 140			
00:00:09		HA	0.00m	Začátek úseku
00:00:19		BEM	0.00m	Odbočka v šachtě 2x
00:00:27		PA	0.50m	Začátek roury
00:00:39		A--R	0.63m	Odbočka vpravo
00:00:57		A--L	1.56m	Odbočka vlevo
00:02:43		A--L	22.65m	Odbočka vlevo
00:02:57		BEM	22.65m	Vrůst kořenů dole
00:04:52		BEM	48.11m	V celé délce úseku přesazené spoje
00:05:01		EH	48.11m	Konec úseku
Š u č.p. 90				
Délka úseku: 48.11m				




REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV
Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací

<http://www.rekol.cz>, e-mail: rekol@rekol.cz

mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafické znázornění spádu potrubí

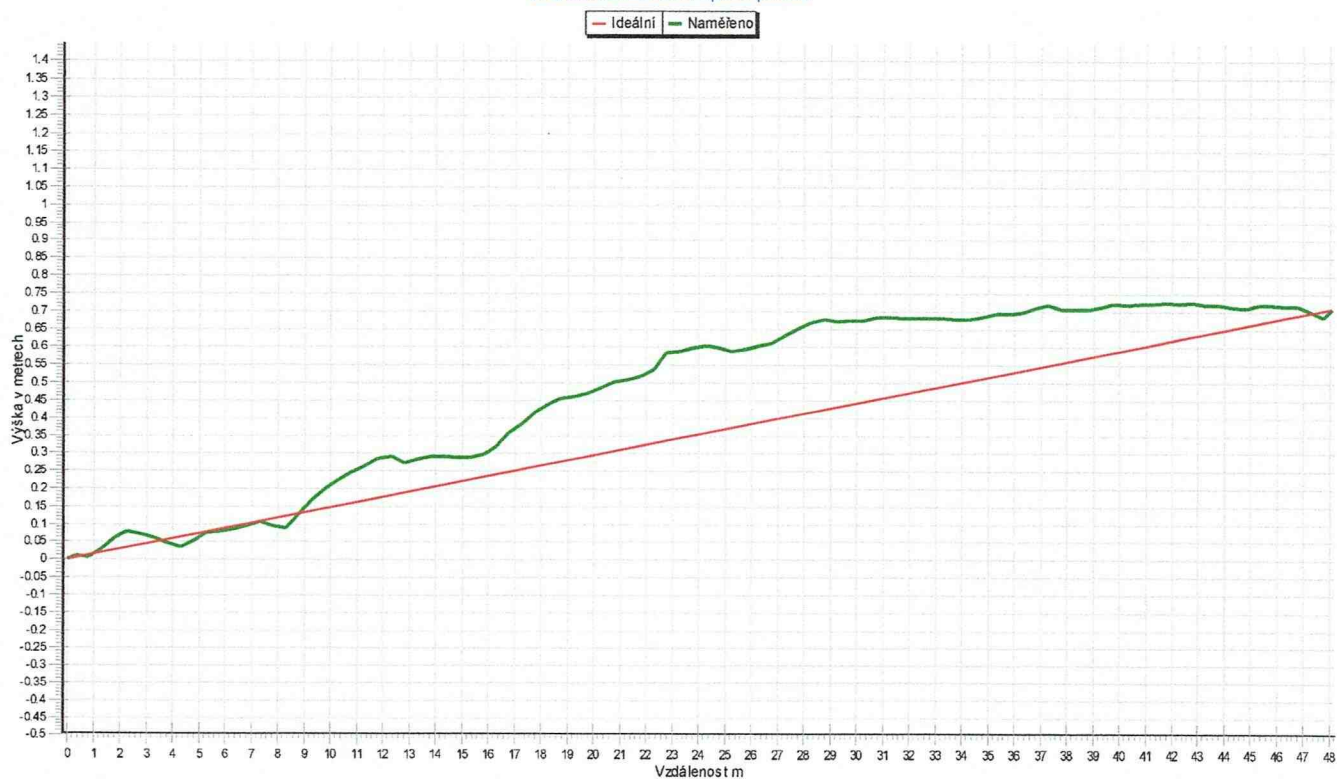

Od šachty: Š u č.p. 140 >> Do šachty: Š u č.p. 90 | Směr prohlídky: proti toku |
město: Volárna | ulice: směr od J. Lh. pravá | č. úseku: Š u č.p. 90, Š u č.p. 140_a | datum prohlídky: 24.02.2025 |
Celkové převýšení 71.03cm | Střední spád 1.48%